

**ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  
ДЛЯ ОПОР  
ТРУБОПРОВОДОВ  
ТЭС И АЭС**

**ОСТ 108.275.46—80**

Взамен МВН 1786—65

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

ОКП 31 1312

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80 № ЮК-002/5261 срок введения установлен

с 01.01.82 КС\*

Несоблюдение стандарта преследуется по закону *УС С. О. 93*

1. Настоящий стандарт распространяется на опорные промежуточные плиты, входящие в блоки катковых опор трубопроводов ТЭС и АЭС.

2. Конструкция, основные размеры и материал деталей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Маркировать: обозначение по стандарту, товарный знак.

4. Технические требования — по ОСТ 108.275.50—80.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1980 г.


*Проверен в 1983 г.*

Изменение №2

ОСТ 108.275.46-80

Стр. 2

1529  
✓(M)

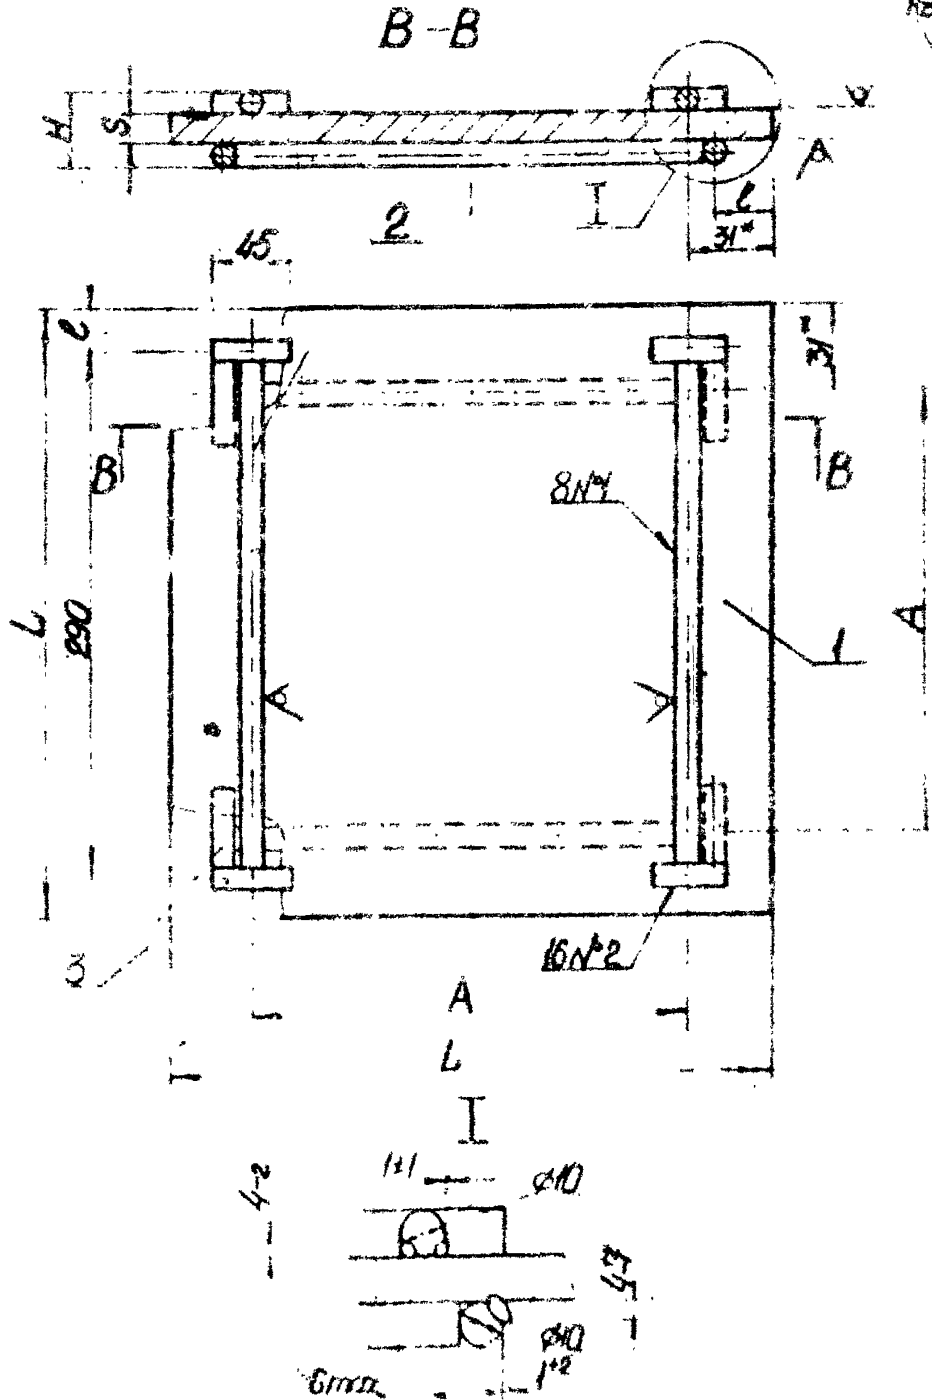

1-панель; 2-п. прив. ш. л. ш. ш.; 3-упор

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОСТ 108.275.46—80

Изм.	Номера листов (страниц)				Номер доку- мента	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулиро- ванных				